




W1




W2



W4Hp1, W6Hp2, W8Hp3 hydrant nadziemny Dn 80 mm

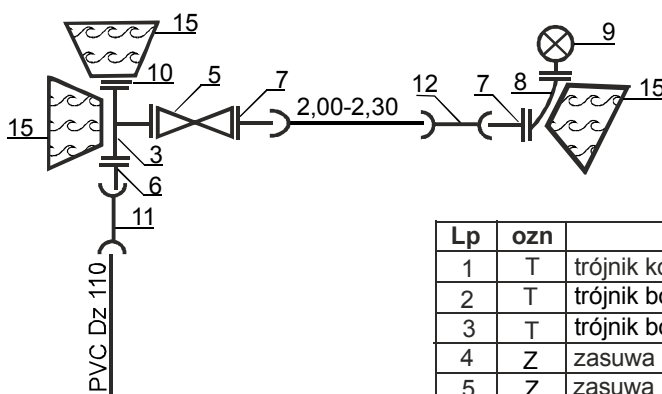

W3, W5, W7



| Lp | ozn | wyszczególnienie | ilość |
|----|-----|---|-----------|
| 1 | T | trójnik kołnierzowy żeliwny Dn100/100 | 1 |
| 2 | T | trójnik boso-kołnierzowy Dz/Dn 110/100 | 4 |
| 3 | T | trójnik boso-kołnierzowy Dz/Dn 110/80 | 3 |
| 4 | Z | zasuwa miękkouszczelniająca krótka Dn 100 | 1 |
| 5 | Z | zasuwa miękkouszczelniająca krótka Dn 80 | 3 |
| 6 | FW | króciec jednokołnierzowy Dn 100 | 13 |
| 7 | FW | króciec jednokołnierzowy Dn 80 | 6 |
| 8 | N80 | kolano dwukołnierzowe ze stopką Dn 80 | 3 |
| 9 | Hn | hydrant nadziemny Dn 80/1800 | 3 |
| 10 | X | kołnierz ślepy Dn100 | 3 |
| 11 | MMW | nasuwka PCV Dz 110 | 15 |
| 12 | MMW | nasuwka PCV Dz 90 | 3 |
| 13 | MK | kolano jednokielirowe PVC Dz 110/ 90 st | 1 |
| 14 | MK | łuk jednokielirowy PVC Dz 110/ 30 st | 1 |
| a | MK | łuk jednokielirowy PVC Dz 110/ 11 st. Z7, Z8 | 2 |
| b | MK | łuk jednokielirowy PVC Dz 110/ 22 st. Z2, Z3, Z4 | 3 |
| c | MK | łuk jednokielirowy PVC Dz 110/ 45 st. Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 | 6 |
| 15 | | blok oporowy 16+a, b, c | 27 |
| | | rura PVC PN10 Dz 110 | mb 718,10 |
| | | taśma ostrzegawcza + węzły | mb 730,00 |

| | | | | |
|-------------------|---|--|--------|---------|
| NAZWA OBIEKTU | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic : T. Kościuszki i K. Kurpińskiego w Rydzynie | | | |
| ADRES INWESTOR | dz.nr : 406/25, 406/36, 406/41, 406/45, 409/8, 409/13, 410/24, 155/40, 155/41, 155/43 Urząd Miasta i Gminy Rydzyna Rynek 1, 64-130 Rydzyna | | | |
| PRZEDMIOT RYSUNKU | Schematy węzłów wodociągowych | | | Skala |
| | | | | - |
| DATA: XI/2016 | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | Nr rys. |
| Sprawdzający | mgr inż. Stanisław Kłosiński | WKP/0271/PWOS/06 spec. instalacje sanitarne | | 17 |
| Projektant | inż. Andrzej Kielański | 888/86/Lo spec. wodno-melioracyjna | | |