


Skała pozioma 1:500
Skała pionowa 1:100
Poziom profilowany: 73,00 [m npm]

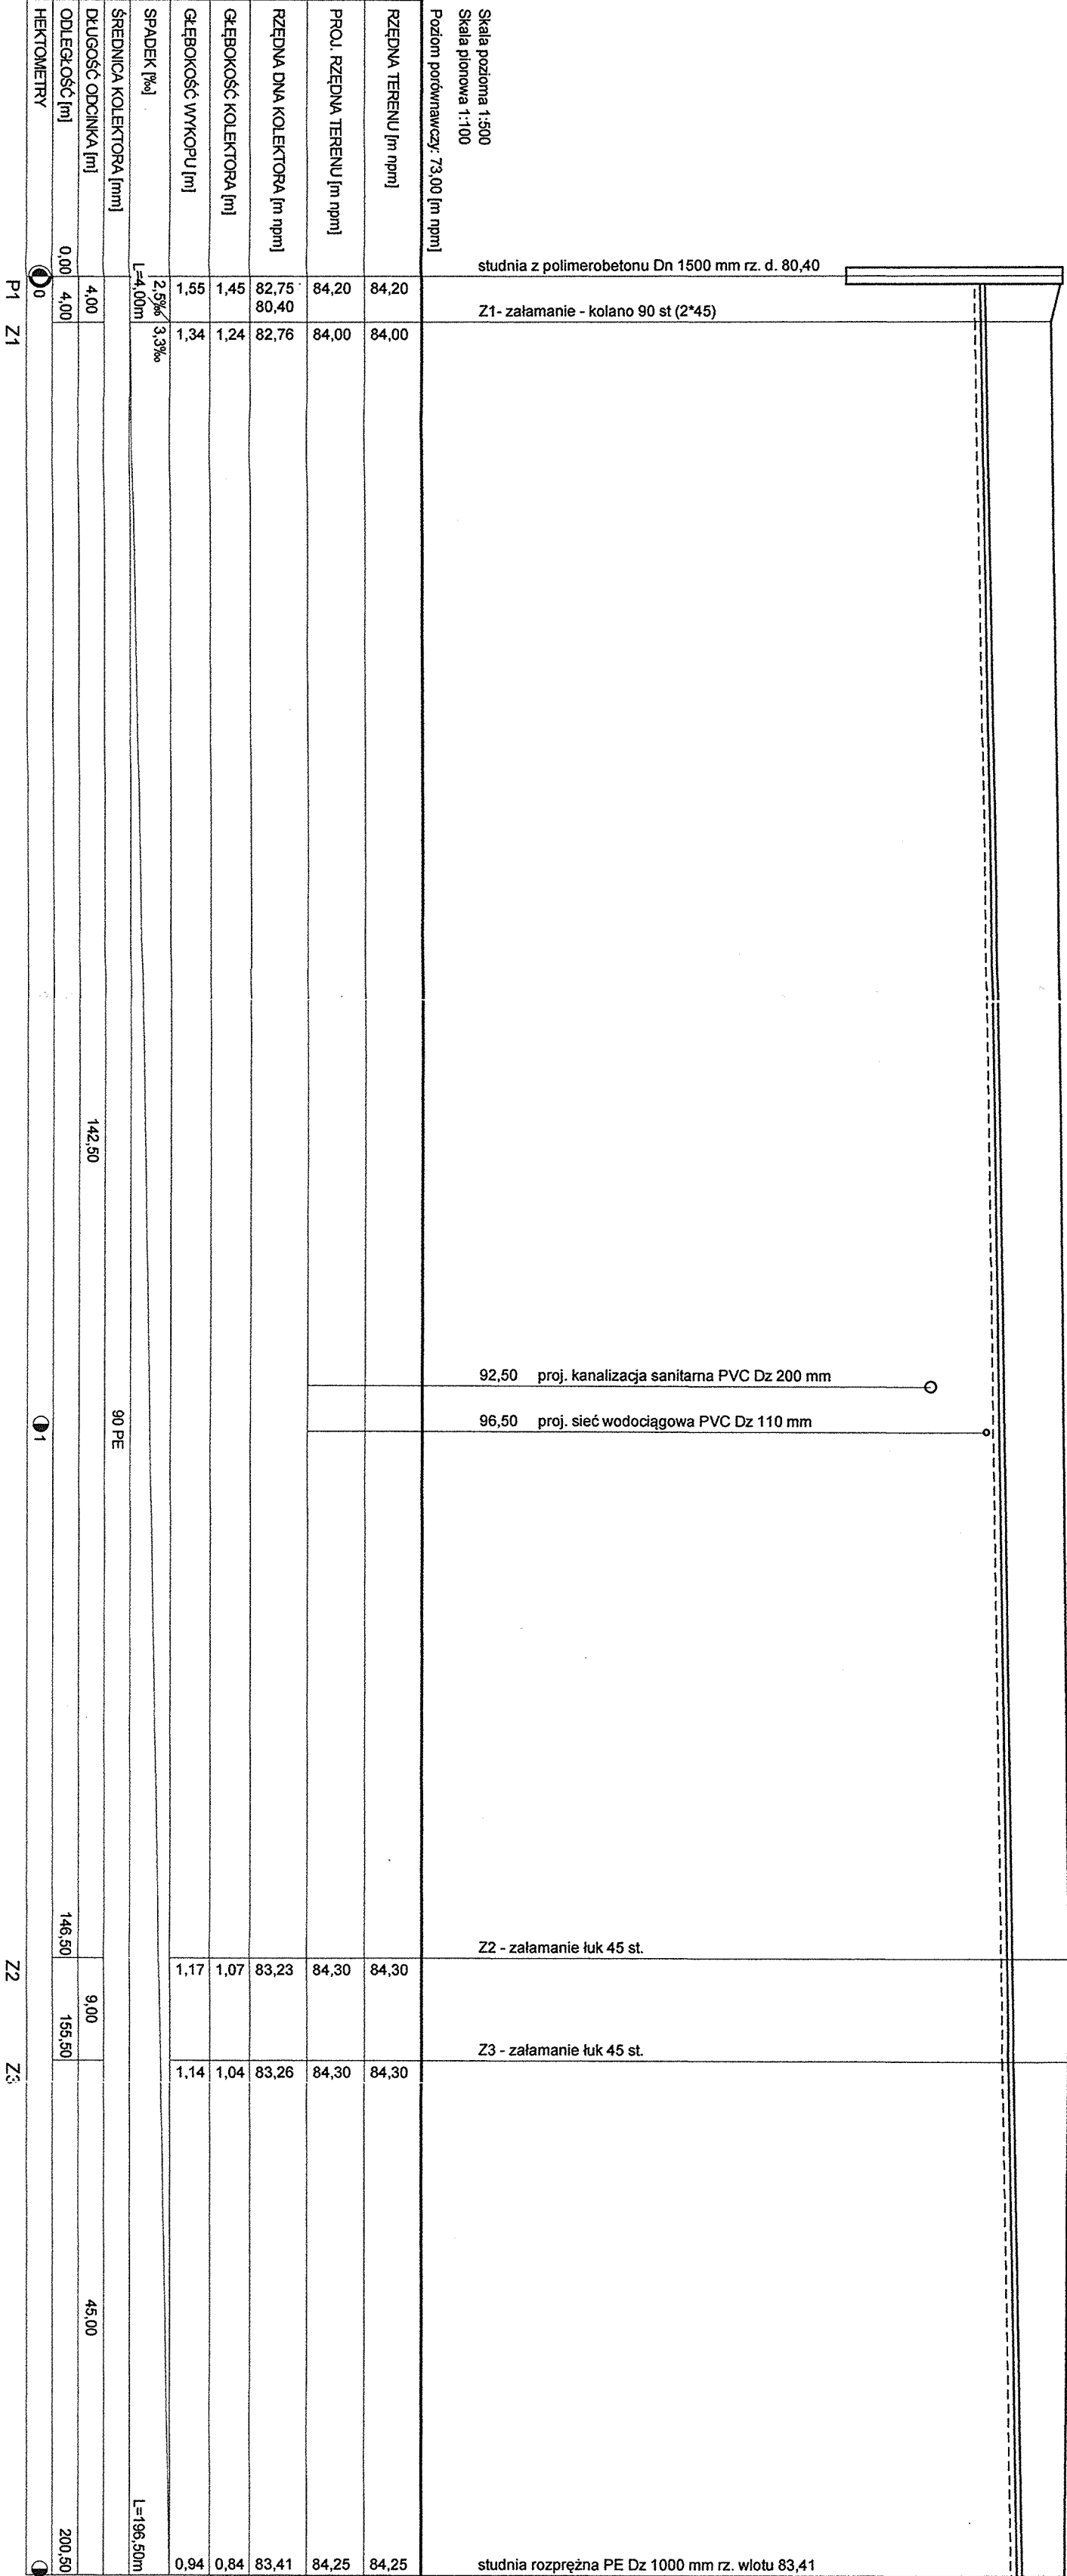

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------|---------|--|
| NAZWA OBIEKTU | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic : T. Kościuszki i K. Kurpińskiego w Rydzynie | | | | |
| ADRES | dz.nr :406/25,406/36,406/41,406/45,409/8,409/13,410/24,155/40,155/41,155/43 | | | | |
| INWESTOR | Urząd Miasta i Gminy Rydzyna Rynek 1, 64-130 Rydzyna | | | | |
| PRZEDMIOT RYSUNKU | Profil podłużny rurociągu tłoczego P1-SR0 | | | | |
| DATA: XI/2016 | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | Nr rys. | |
| Sprawdzający | mgr inż. Stanisław Kłosiński | WK/P/0271/PWOS/06 | | - | |
| Projektant | inż. Andrzej Kiełski | 888/86/LO | | 26 | |
| | spec. wodno-melioracyjna | | | | |