



S116.4 S116.15 S116.16

POZIOM PORÓWNAWCZY 75.00 m n.p.m.

|                        |                        |                   |       |       |
|------------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|
| RZĘDNA TERENU ISTN.    | 85.37                  | 85.37             | 85.52 | 85.61 |
| RZĘDNA DNA KANAŁU      | 83.08                  | 83.12             | 83.30 | 83.52 |
| ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU | 2.29                   |                   | 2.22  | 2.09  |
| SPADKI, DŁUGOŚCI       |                        | 5‰                |       | 86.5m |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ     |                        | PCW Dn200 L=86.5m |       |       |
| ODLEGŁOŚCI             | 0.0                    | 6.5               | 43.0  | 43.5  |
|                        | S116.4 S116.15 S116.16 |                   |       |       |

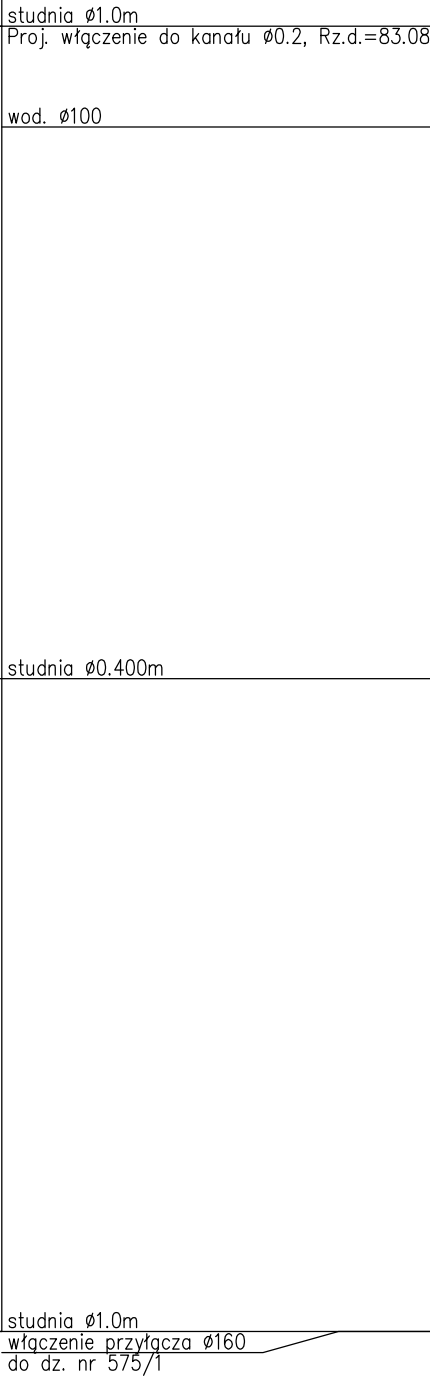

## ZLEWNIA I

|   |  |                      |  |
|---|--|----------------------|--|
|  <p>ZAKŁAD OBSŁUGI BUDOWNICTWA<br/>S E R W I S<br/>64 - 100 LESZNO, ul. Głoczkowa 1<br/>tel/fax (0-56) 528-71-31</p> |  | ZAMAWIAJĄCY INWESTOR |  |
| KANALIZACJA SANITARNA<br>DLA WSI KŁODA, gm. RYDZYNA   |  | GMINA RYDZYNA        |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY   |  | SKALA                |  |
| mgr inż. M. JANIAK  |  | NUMER RYSUNKU        |  |
| PROJEKTANT  |  | 1 : 100/500          |  |
| mgr inż. R. MACKOWIAK   |  | 26.00                |  |
| ASYSTENT  |  | BRANŻA               |  |
| mgr inż. R. MACKOWIAK   |  | SANIT.               |  |
|   |  | PB                   |  |
|   |  | I                    |  |