


| OPIS ODBIORU | ZASILANIE ROZDZIELNI RK | KONTROLA NAPIĘCIA | OCHRONA PRZEPIĘCIOWA kl. C | ZASILANIE WYZWALACZA WZROSTOWEGO | GNIAZDA WTYKOWE W KOTŁOWNI | GNIAZDO 24V W POM. KOTŁOWNI | OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE POM. | CENTRALA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA INSTAL. GAZOWEJ | KOCIOŁ | KONSOLA STEROWNICZA | ZASILANIE POMPY | STEROWANIE PRACĄ POMPY | ZASILANIE POMPY | STEROWANIE PRACĄ POMPY | ZASILANIE POMPY | STEROWANIE PRACĄ POMPY | POMPA ZATAPIALNA Z PŁYWAKIEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc instalowana [kW] | 3,5 | – | – | – | 1,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | – | 0,1 | – | 0,1 | – | 0,2 |

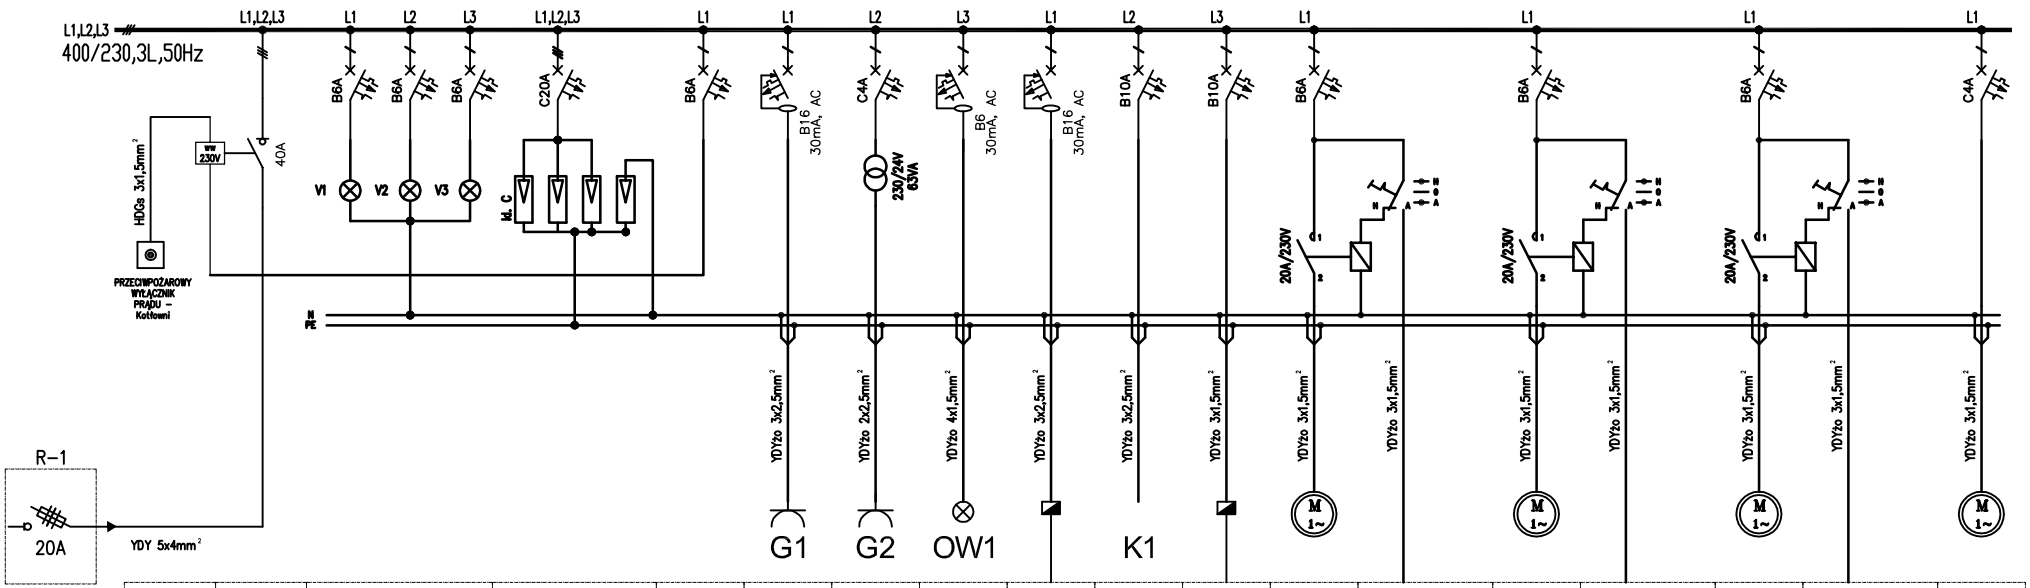


**UWAGA:**

UKŁAD OCHRONY OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S

Rozdzielnica modułowa
3x24, IP65, p/t
drzwiczki zamykane na zamek
(na wewnętrznej ścianie drzwiczek należy umieścić dokumentację powykonawczą)


ES–PE PROJEKT
Biuro Inżynierskie
Piotr Skrzypczak
tel: 502–261–421
e–mail: piotr.skrzypczak@poczta.fm
adres: Kiełczewo ul. Polna 10, 64–000 Kościan

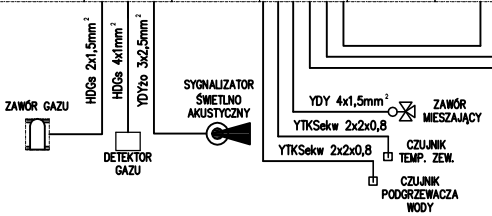
| | |
|---|---|
| TEMAT | PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBCZU |
| ADRES INWESTYCJI | 64–130 Rydzyna, ul. Dąbcze 82; działki nr 214; 213/2; 213/4 |
| DATA | 04.10.2013 |
| INWESTOR | URZĄD MIASTA I GMINY RYDZYNA 64–130 RYDZYNA, ul. RYNEK 1 |
| SKALA | – |
| NAZWA RYS. | SCHEMAT ROZDZIELNI KOTŁOWNI RK |
| NR RYS. | E–4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PROJEKTANT | inż. Zenon Pindara upr.proj. nr 898/86/Lo | |
| | ASYSTENT PROJ. | mgr inż. Dawid Grzybek | |
| | SPRAWDZŁ. | inż. Kazimierz Pawlicki upr.proj. nr 820/86/Lo | |