



400/230,3L,160A,50HZ

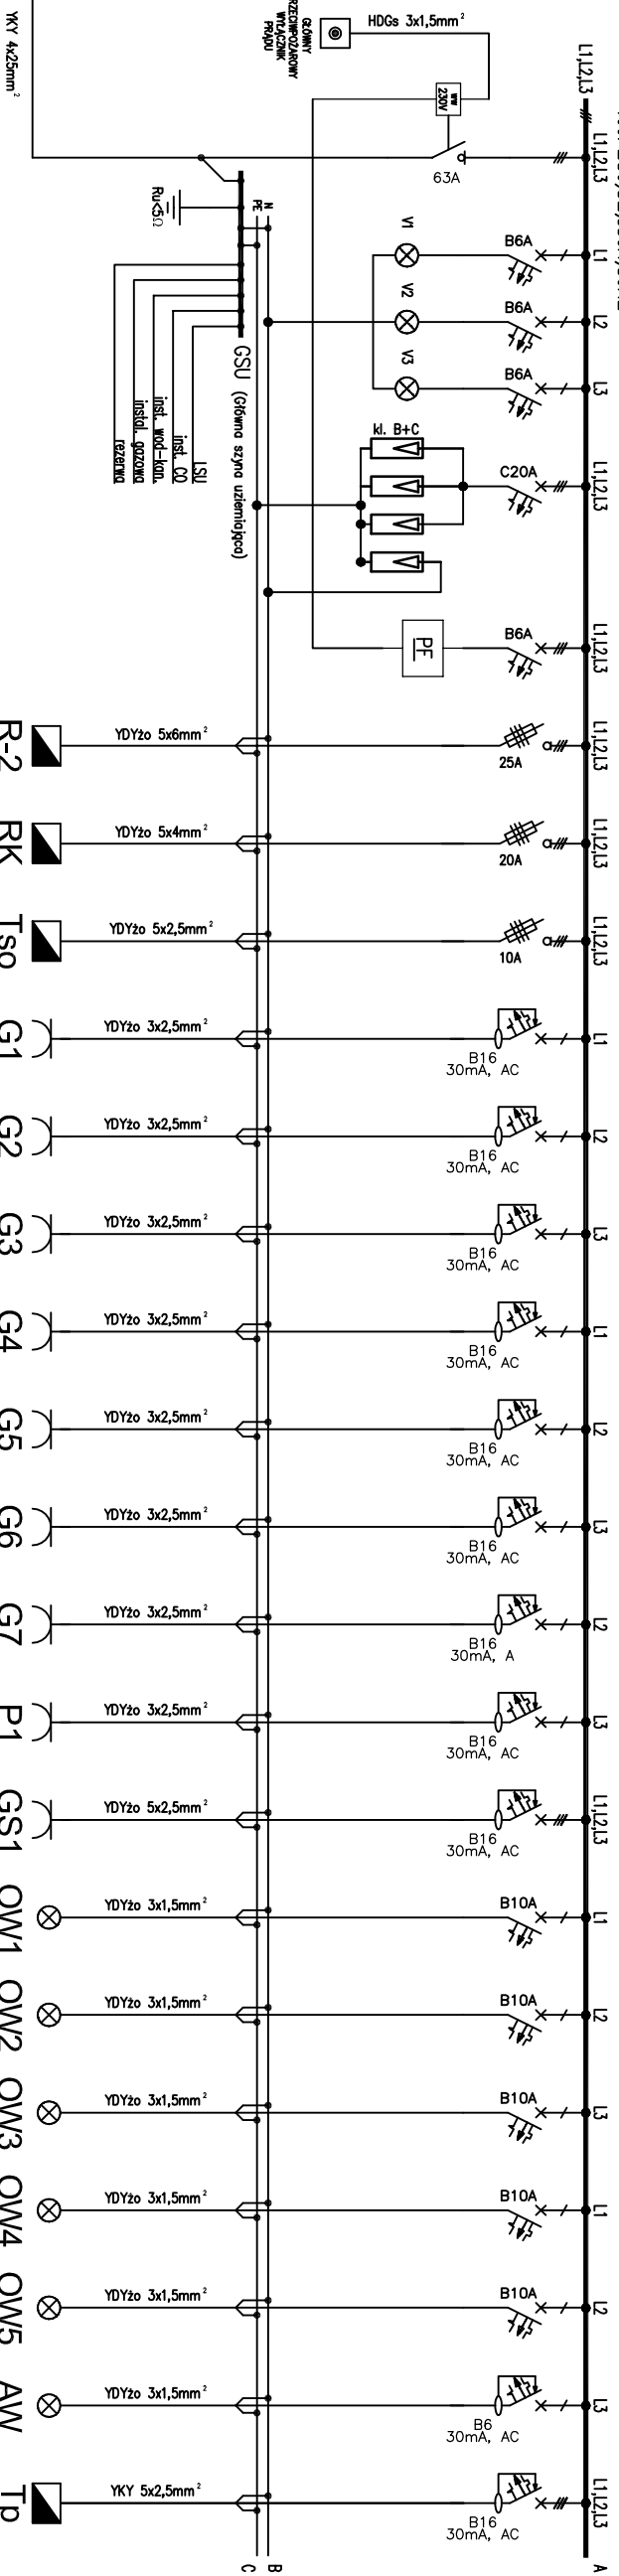

**KABEL ZASILAJĄCY W
OPRACOWANIU Enea**



**SPRAWDZIĆ PARAMETRY ELEKTRYCZNE
WENTYLATORÓW PRZED WYKONANIEM ICH ZASILANIA**

6x24, IP43 p/t

drzwiczki zamknięte na zamek


(na wewnętrznej ścianie drzwiczek

naależy umieścić dokumentację powykonawczą),

tel: 502-261-421
e-mail: piotr.skrzypczak@poczta.fm
adres: Kiełczewo ul. Polna 10, 64-000 Kościan

**PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ SZKOŁY
PODSZTAWOWEJ W DĄBCZU**

**Biuro Inżynierskie
Piotr Skrzypczak**

| | | |
|---|---|--|
|  | ES-PE PROJEKT Biuro Inżynierskie Piotr Skrzypczak | |
| | tel. 502-281-421 e-mail: piotr.skrzypczak@opoczta.fm adres: Kleczewo ul. Półna 10, 64-000 Kościan | |
| PROJEKT | | |
| TEMAT | PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBCZU | |
| ADRES INWESTYCJA | 64-130 Rydzyno, ul. Dobrze 82; działki nr 21/4, 213/2, 213/4 | |
| INWESTOR | URZĄD MIASTA I GMINY RYDZYN 64-130 RYDZYN, ul. RYNK 1 | |
| NAZWA RYS. | NR RYS. E-1 | |
| SCHEMAT ROZDZIAŁU R-1 | | |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PROJEKTANT | inż. Zenon Pindaro upr.proj. nr 889/86/Ls |
| | ASYSTENT PROJ. | mgr inż. Dawid Grzybek |
| | SPRAWDZ. | inż. Kozłimierz Pawlicki upr.proj. nr 820/86/Ls |