


Projektowane złącze kablowe ZK

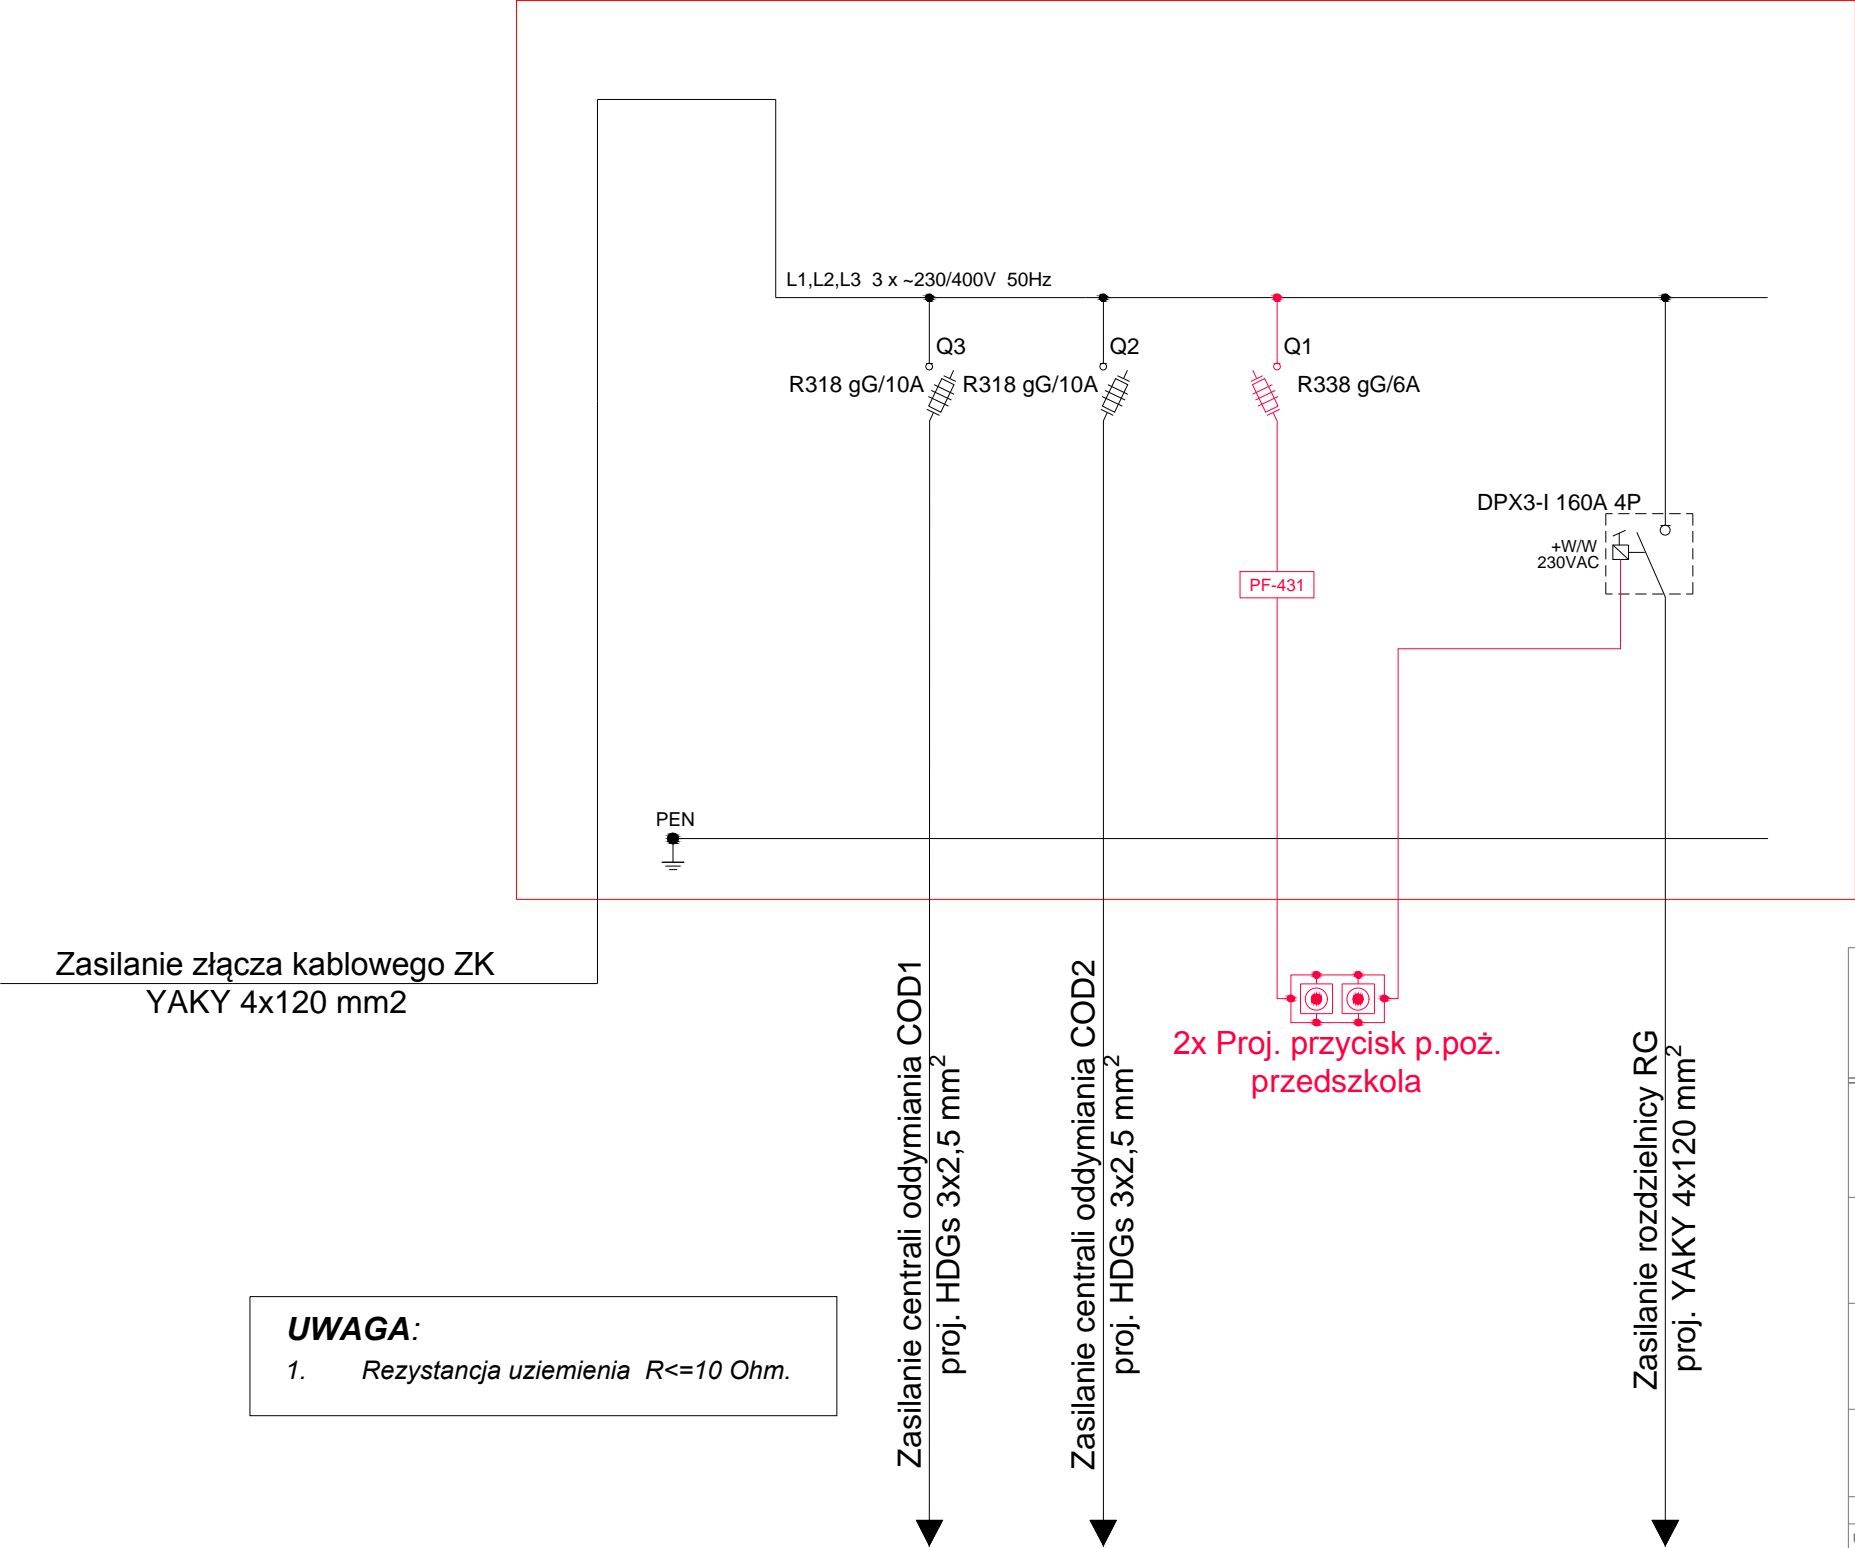

**UWAGA:**  
1. Rezystancja uziemienia  $R \leq 10 \text{ Ohm}$ .

SMART

INVEST

ul. Ułańska 1a64 - 115 Świąciechowa

tel.: 65 529 80 43 mail: info@smartinvest.pl

temat:	Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie.		
inwestor:	Gmina Rydzyna ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna		
lokalizacja:	miejscowość: Rydzyna, gmina: Rydzyna, nr ewidencyjny działki: 187; 188/2;		
branża:	elektryczna	data	
		październik 2016	
opracował:		nr uprawnień	podpis
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
mgr inż. Wojciech Poprawa		WKP/0363/POOE/10	
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
mgr inż. Marek Piasecki		WKP/0319/POOE/08	
Zespół projektowy:			
mgr inż. Szymon Szulc inż. Paweł Biliński Szymon Puśledzki			
treść rysunku:	Schemat ideowy złącza kablowego ZK	nr rysunku	skala
		E18	1 : ---