


## ROZDZIELNICA Rkuch - lokalizacja pom. nr 1.25

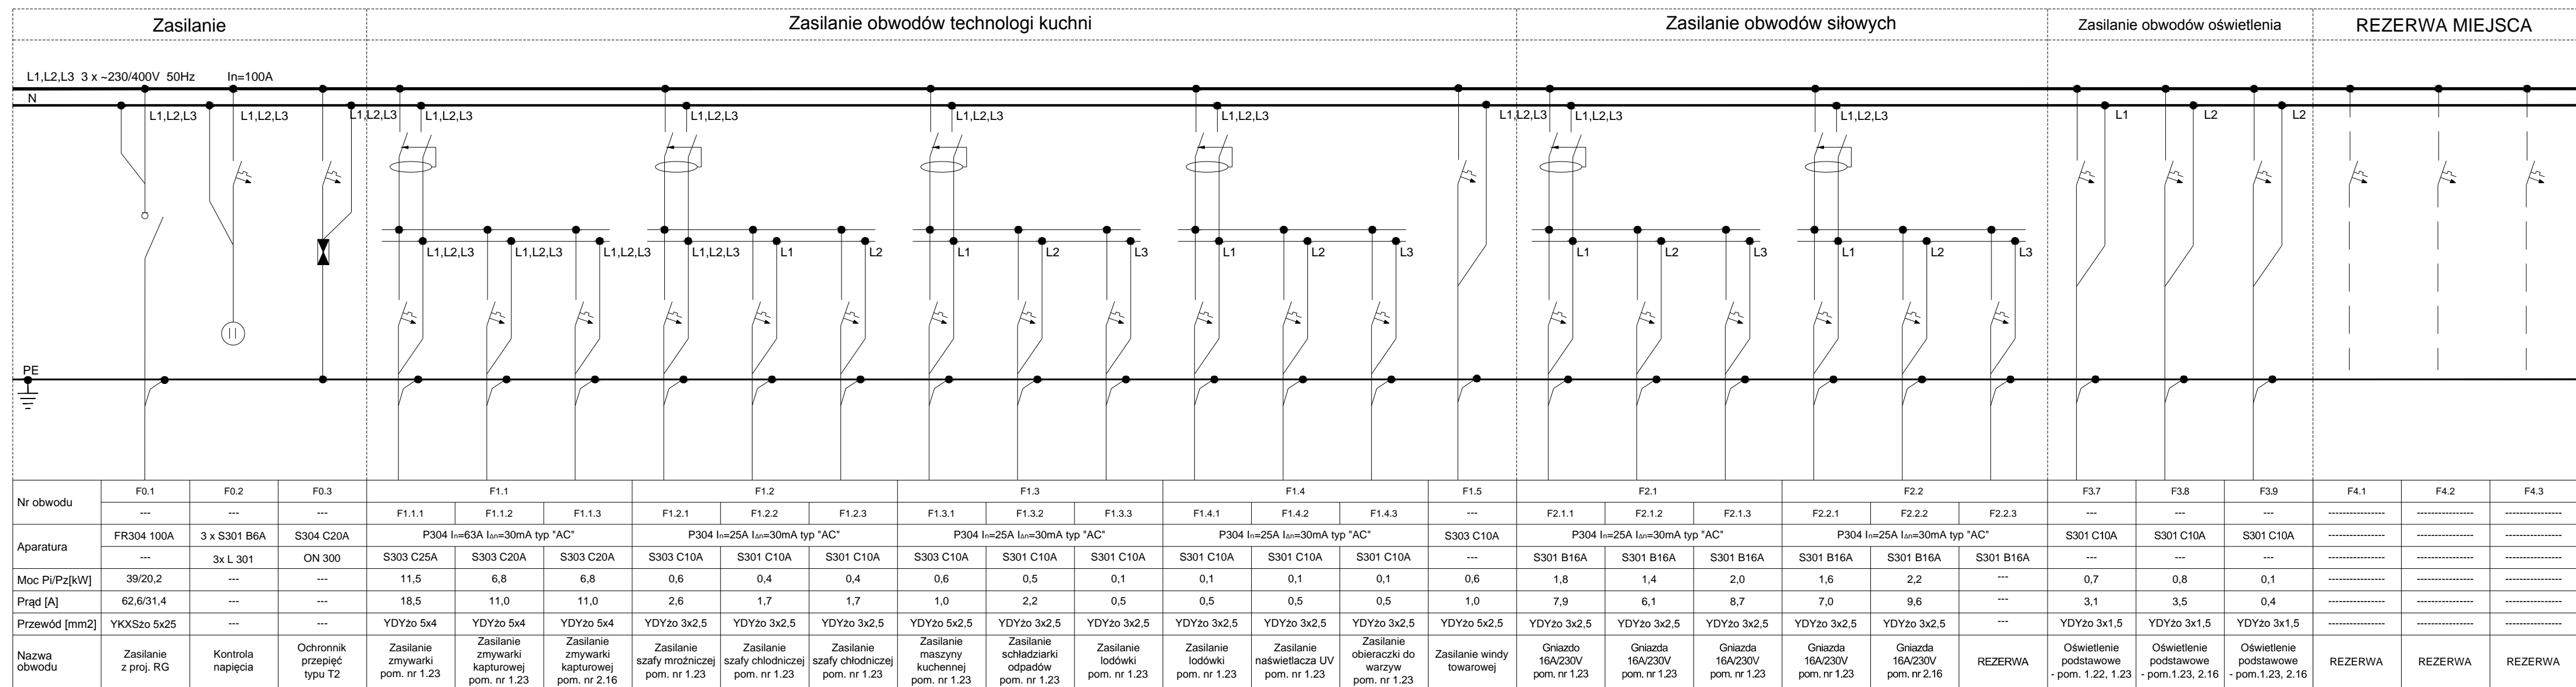

- UWAGI:**
1. Rozdzielnicę wykonać jako natynkową, zamykaną na klucz, o stopniu ochrony min. IP43 w oparciu o aparaturę firmy Legrand, Shrack bądź równoważną.
  2. Kabel zasilający wprowadzić górą, wyprowadzenia kabli górą.
  3. W rozdzielnicy zostawić min. 30% rezerwy miejsca..

		ul. Ułańska 1a      64 - 115 Świąciechowa tel.: 65 529 80 43 mail: info@smartinvest.pl	
temat:	Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie.		
inwestor:	Gmina Rydzyna ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna		
lokalizacja:	miejscowość: Rydzyna, gmina: Rydzyna, nr ewidencyjny działki: 187; 188/2;		
branza:	elektryczna	data	październik 2016
opracował:	nr uprawnień		podpis
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
mgr inż. Wojciech Poprawa	WKP/0363/POOE/10		
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
mgr inż. Marek Piasecki	WKP/0319/POOE/08		
Zespół projektowy:			
mgr inż. Szymon Szulc inż. Paweł Biliński Szymon Puśledzki			
treść rysunku:	Schemat ideowy rozdzielnicy Rkuch	nr rysunku	skala
		E12	1 : ---